建設技 第　6369　号
平成 30 年　3 月　14 日

株式会社 五大　　様

佐賀県知事　山口　祥義

建設材料試験成績書について(通知)

平成　30　年　1　月　31　日付けで依頼された
設計CBR試験 外　　試験の結果は、別紙のとおりです。

建設技第　6369 号

平 成 30 年 3 月 14 日

建設材料試験成績書

試 験 名　設計CBR試験 外

調 査 名　自家用

施工場所

産 地 名　佐賀県神埼市脊振町
鹿路字猪ノ木谷1009番4外38筆

試料の種類　真砂土(風化花崗岩)

依頼者名　株式会社 五大

佐　賀　県

建設材料試験成績書

建設技第　6369　号
平成 30年 3月 14日

佐賀県神埼市脊振町鹿路１０６０

株式会社　五大　様

公益財団法人　佐賀県建設技術支援機構
試験研修センター
所長　山本　常利
〒849-0925　佐賀県佐賀市八丁畷町8番地
TEL (0952)30-6865　FAX (0952)31-3959

公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構 試験研修センター 之印

平成 30年 1月 31日付けで依頼された、建設材料の試験結果は建設材料試験成績書のとおりです。
なお、下記の試験材料の情報は、試験受付時に試験依頼明細書に記載された内容です。試験材料の詳細情報は、試験依頼明細書でご確認ください。

調　査　名　　自家用
産　地　名　　佐賀県神埼市脊振町鹿路字猪ノ木谷１００９番４外３８筆
施 工 場 所
試料の種類　　真砂土（風化花崗岩）
試料採取日
最 大 寸 法
粒 度 範 囲

試 験 項 目

JIS A 1202 土粒子の密度試験方法
JIS A 1203 土の含水比試験方法
JIS A 1204 土の粒度試験方法
JIS A 1205 土の液性限界・塑性限界試験方法
JIS A 1210 突き固めによる土の締め固め試験方法
JIS A 1211 CBR 試験方法（設計CBR試験）

摘　要	署名者
	技術管理者 安慶浩

注意1. 本書は、受領した試料の試験結果報告書です。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

建設技第 6369 号

土質試験結果一覧表

発行年月日 平成 30年 3月 14日

調査名	自家用
施工場所	
産地名	佐賀県神埼市脊振町鹿路字猪ノ木谷１００９番４外３８筆
依頼者名	株式会社 五大
試料採取位置	
試料の種類	真砂土（風化花崗岩）
成績書有効期間	平成 30年 3月 14日 ～ 平成 31年 3月 13日

		真砂土（風化花崗岩）			
一般	土粒子の密度 ρs (g/cm³)	2.764			
	自然含水比 wn (%)	6.3			
粒度	礫分 2～75mm (%)	34			
	砂分 75μm～2mm (%)	59			
	シルト粘土分 75μm未満 (%)	7			
	均等係数 Uc	12.1			
	曲率係数 Uc′	1.3			
	最大粒径 mm	19.0			
コンシステンシー特性	液性限界 wL (%)	NP			
	塑性限界 wp (%)	NP			
	塑性指数 Ip	NP			
地盤材料分類	分類記号	(SG-F)			
	分類名	細粒分まじり礫質砂			
締固め	試験方法	A－b			
	最大乾燥密度 ρdmax (g/cm³)	1.886			
	最適含水比 Wopt (%)	13.7			
CBR	試験方法	締固めた土			
	設計ＣＢＲ (%)	39.9			
	90%修正ＣＢＲ (%)				
透水	透水係数 k15 (m/s)				

摘要

・有効期限は、発行日から一年間としています。

・液性・塑性限界の試験方法については、JIS A 1205とし
試料の整形が困難でデータが得られない場合は、「NP」としています。

署名者

技術管理者

安慶浩

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。

2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1202 : 2009 JGS 0111 : 2009	土粒子の密度試験 (検定, 測定)	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 9日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試験者　中山 礼子

試料番号 (深さ)		真砂土（風化花崗岩）					
ピクノメーター No.		16	17	18			
ピクノメーターの質量	m_f g	66.337	61.765	63.685			
(蒸留水+ピクノメーター) 質量	m_f' g	166.513	161.368	163.551			
m_f'をはかったときの蒸留水の温度	T' ℃	20.0	20.0	20.0			
T' ℃における蒸留水の密度	$\rho_w(T')$ g/cm³	0.99820	0.99820	0.99820			
(試料+蒸留水+ピクノメーター) 質量	m_b g	189.429	186.435	190.642			
m_bをはかったときの内容物の温度	T ℃	20.0	20.0	20.0			
T℃における蒸留水の密度	$\rho_w(T)$ g/cm³	0.99820	0.99820	0.99820			
温度T℃の蒸留水を満たしたときの (蒸留水+ピクノメーター) 質量	m_a g	166.513	161.368	163.551			
試料の炉乾燥質量	容器 No.	30	31	32			
	(炉乾燥試料+容器) 質量 g	234.731	238.934	241.975			
	容器質量 g	198.829	199.728	199.568			
	m_s g	35.902	39.206	42.407			
土粒子の密度	ρ_s g/cm³	2.760	2.768	2.764			
平均値	ρ_s g/cm³		2.764				

試料番号 (深さ)							
ピクノメーター No.							
ピクノメーターの質量	m_f g						
(蒸留水+ピクノメーター) 質量	m_f' g						
m_f'をはかったときの蒸留水の温度	T' ℃						
T' ℃における蒸留水の密度	$\rho_w(T')$ g/cm³						
(試料+蒸留水+ピクノメーター) 質量	m_b g						
m_bをはかったときの内容物の温度	T ℃						
T℃における蒸留水の密度	$\rho_w(T)$ g/cm³						
温度T℃の蒸留水を満たしたときの (蒸留水+ピクノメーター) 質量	m_a g						
試料の炉乾燥質量	容器 No.						
	(炉乾燥試料+容器) 質量 g						
	容器質量 g						
	m_s g						
土粒子の密度	ρ_s g/cm³						
平均値	ρ_s g/cm³						

特記事項

$$m_s = \frac{\rho_w(T)}{\rho_w(T')} \times (m_b' - m_f) + m_f$$

$$\rho_s = \frac{m_s}{m_s + (m_a - m_b)} \times \rho_w(T)$$

JIS A 1203 JGS 0121	土の含水比試験	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 1日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試験者　諸江 隆宏

試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）					
容器 No.	329	522	280			
m_a g	5937	6267	6267			
m_b g	5657	5964	5973			
m_c g	1205	1181	1202			
w %	6.3	6.3	6.2			
平均値 w %	6.3					
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

$$w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$


m_a ：(試料＋容器)質量
m_b ：(炉乾燥試料＋容器)質量
m_c ：容器質量

JIS A 1204 JGS 0131	土の粒度試験（粒径加積曲線）	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 3月 5日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試験者　諸江 隆宏

試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）				試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）	
ふるい分析	粒径 mm	通過質量百分率%	粒径 mm	通過質量百分率%	粗礫分 %	-	
	75		75		中礫分 %	6	
	53		53		細礫分 %	28	
	37.5		37.5		粗砂分 %	26	
	26.5		26.5		中砂分 %	23	
	19	100.0	19		細砂分 %	10	
	9.5	99.3	9.5		シルト分 %	4	
	4.75	94.4	4.75		粘土分 %	3	
	2	66.1	2		2mmふるい通過質量百分率 %	66	
	0.850	40.0	0.850		425μmふるい通過質量百分率 %	25	
	0.425	24.8	0.425		75μmふるい通過質量百分率 %	7	
	0.250	17.0	0.250		最大粒径 mm	19.0	
	0.106	8.5	0.106		60 % 粒径 D_{60} mm	1.7	
	0.075	7.2	0.075		50 % 粒径 D_{50} mm	1.2	
沈降分析	0.054	6.9			30 % 粒径 D_{30} mm	0.56	
	0.038	6.4			10 % 粒径 D_{10} mm	0.14	
	0.025	5.2			均等係数 U_c	12.1	
	0.014	4.5			曲率係数 U_c'	1.3	
	0.010	3.7			土粒子の密度 ρ_s g/cm³	2.764	
	0.0072	3.5			使用した分散剤	ヘキサメタ燐酸ナトリウム	
	0.0036	2.4			溶液濃度，溶液添加量	，10ml	
	0.0015	2.3			20 % 粒径 D_{20} mm	0.31	

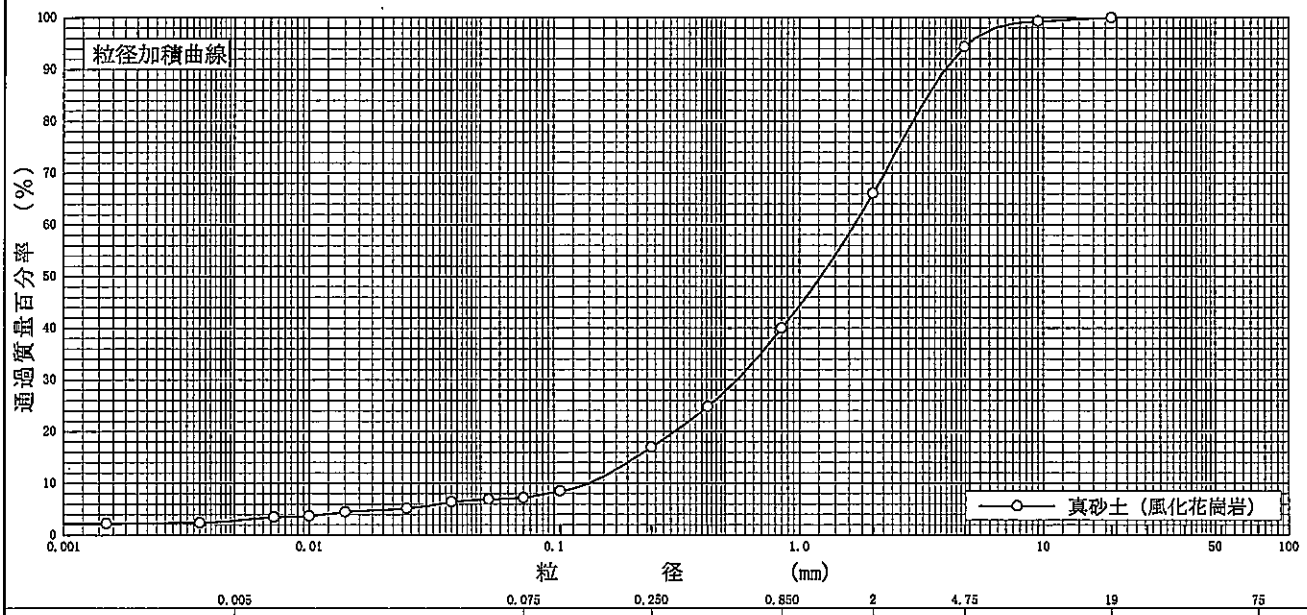

0.005	0.075	0.250	0.850	2	4.75	19	75
粘土	シルト	細砂	中砂	粗砂	細礫	中礫	粗礫

特記事項　試料分類：細粒分まじり礫質砂　(SG-F)

JIS A 1204 JGS 0131	土の粒度試験（ふるい分析）	建設技第 6369 号

調査件名 自家用　　試験年月日 平成 30年 3月 5日

試料番号（深さ） 真砂土（風化花崗岩）　　試験者 諸江 隆宏

全試料					2mmふるい通過試料（沈降分析を行わない場合）				
含水比	容器 No.	355	363	445	含水比	容器 No.			
	m_a g	2311	2357	2892		m_a g			
	m_b g	2289	2333	2857		m_b g			
	m_c g	1186	1199	1193		m_c g			
	w %	2.0	2.1	2.1		w_1 %			
	平均値 w %	2.1				平均値 w_1 %			

（全試料＋容器）質量	g	3133	（2mmふるい通過試料＋容器）質量	g	
容器（No. 487 ）質量	g	1143	容器（No. ）質量	g	
全試料質量 m	g	1990	2mmふるい通過試料の質量 m_1	g	
全試料の炉乾燥質量 $m_s=\frac{m}{1+w/100}$	g	1949	2mmふるい通過試料の炉乾燥質量 $m_{1s}=\frac{m_1}{1+w_1/100}$	g	
2mmふるい残留分の水洗い後の試料	（試料＋容器）質量 g	661	全試料の炉乾燥質量に対する2mmふるい通過試料の炉乾燥質量比 $\frac{m_s-m_{0s}}{m_s}$		
	容器（No. ）質量 g				
	炉乾燥質量 m_{0s} g	661			

2 mmふるい残留分 m_{0s} のふるい分析

ふるい mm	容器 No.	（残留試料＋容器）質量 g	容器質量 g	残留試料質量 $m(d)$ g	加積残留試料質量 $\Sigma m(d)$ g	加積残留率 $\frac{\Sigma m(d)}{m_s}\times 100$ %	通過質量百分率 $P(d)$ $\left(1-\frac{\Sigma m(d)}{m_s}\right)\times 100$ %
75							
53							
37.5							
26.5							
19		0		0	0	0.0	100.0
9.5		14		14	14	0.7	99.3
4.75		96		96	110	5.6	94.4
2		551		551	661	33.9	66.1

2 mmふるい通過分 m_{1s} のふるい分析（沈降分析を行わない場合）

ふるい μm	容器No.	（残留試料＋容器）質量 g	容器質量 g	残留試料質量 $m(d)$ g	加積残留試料質量 $\Sigma m(d)$ g	加積残留率 $\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\times 100$ %	加積通過率 P $\left(1-\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\right)\times 100$ %	通過質量百分率 $P(d)$ $\frac{m_s-m_{0s}}{m_s}\times P$ %
850								
425								
250								
106								
75								

特記事項

JIS A 1204 JGS 0131	土の粒度試験（2mmふるい通過分分析）	建設技第 6369 号

調査件名 自家用　　試験年月日 平成 30年 3月 5日

試料番号（深さ） 真砂土（風化花崗岩）　　試験者 諸江 隆宏

2mmふるい通過試料				
含水比	容器 No.	361	364	372
	m_a g	68.31	67.28	70.79
	m_b g	67.21	66.27	69.64
	m_c g	19.28	20.91	17.96
	w_1 %	2.3	2.2	2.2
	平均値 w_1 %	2.2		
（沈降分析用試料＋容器）質量 g			128.65	
容器（No. ）質量 g				
沈降分析用試料質量 m_1 g			128.65	
沈降分析用試料の炉乾燥質量 $m_{1s}=\frac{m_1}{1+w_1/100}$ g			125.88	

土粒子の密度 ρ_s g/cm³	2.764
塑性指数 I_p	NP
分散装置の容器No.	1
メスシリンダーNo.	1105
浮ひょうNo.	1122
メニスカス補正値 C_a	0.0005
使用した分散剤，溶液濃度，溶液添加量	
ヘキサメタ燐酸ナトリウム，10ml	
全試料の炉乾燥質量に対する2mmふるい通過試料の炉乾燥質量の比 $\frac{m_s-m_{cs}}{m_s}$	0.661
$M=\frac{V}{m_{1s}}\frac{\rho_s}{\rho_s-\rho_w}\rho_w\times100$	1241

沈降分析

①		②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
測定時刻	経過時間 t min	浮ひょうの読み 小数部分 r	浮ひょうの読み $r+C_a$	測定時の水温 ℃	有効深さ L mm	$\sqrt{\frac{30\eta}{g_s(\rho_s-\rho_w)}}$	粒径 d ⑥$\times\sqrt{\frac{L}{t}}$ mm	補正係数 F	加積通過率P $M\times$(③+F) %	通過質量百分率 $\frac{P(d)}{\frac{m_s-m_{cs}}{m_s}}\times P$ %
9:40										
9:41	1	0.0070	0.0075	20.0	166.1	0.0042	0.054	0.0010	10.5	6.9
9:42	2	0.0063	0.0068	20.0	167.6	0.0042	0.038	0.0010	9.7	6.4
9:45	5	0.0048	0.0053	20.0	170.9	0.0042	0.025	0.0010	7.8	5.2
9:55	15	0.0040	0.0045	20.0	172.6	0.0042	0.014	0.0010	6.8	4.5
10:10	30	0.0030	0.0035	20.0	174.8	0.0042	0.010	0.0010	5.6	3.7
10:40	60	0.0028	0.0033	20.0	175.2	0.0042	0.0072	0.0010	5.3	3.5
13:40	240	0.0015	0.0020	20.0	178.0	0.0042	0.0036	0.0010	3.7	2.4
9:40	1440	0.0013	0.0018	20.0	178.5	0.0042	0.0015	0.0010	3.5	2.3

ふるい分析（沈降分析を行う場合）

ふるい μm	容器No.	（残留試料＋容器）質量 g	容器質量 g	残留試料質量 $m(d)$ g	加積残留試料質量 $\Sigma m(d)$ g	加積残留率 $\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\times100$ %	加積通過率P $\left(1-\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\right)\times100$ %	通過質量百分率$P(d)$ $\frac{m_s-m_{cs}}{m_s}\times P$ %
850		49.74		49.74	49.74	39.5	60.5	40.0
425		28.89		28.89	78.63	62.5	37.5	24.8
250		14.94		14.94	93.57	74.3	25.7	17.0
106		16.04		16.04	109.61	87.1	12.9	8.5
75		2.60		2.60	112.21	89.1	10.9	7.2

特記事項


JIS A 1205 JGS 0141	土の液性限界・塑性限界試験（測定）	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 6日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試　験　者　中山　礼子


試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）		
液性限界試験			
落下回数			
含水比 容器 No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
落下回数			
含水比 容器 No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
塑性限界試験	ヒモ状にならず試験不能		
含水比 容器 No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
液性限界 w_L %	塑性限界 w_P %	塑性指数 I_P	
NP	NP	NP	

含水比 w (%)

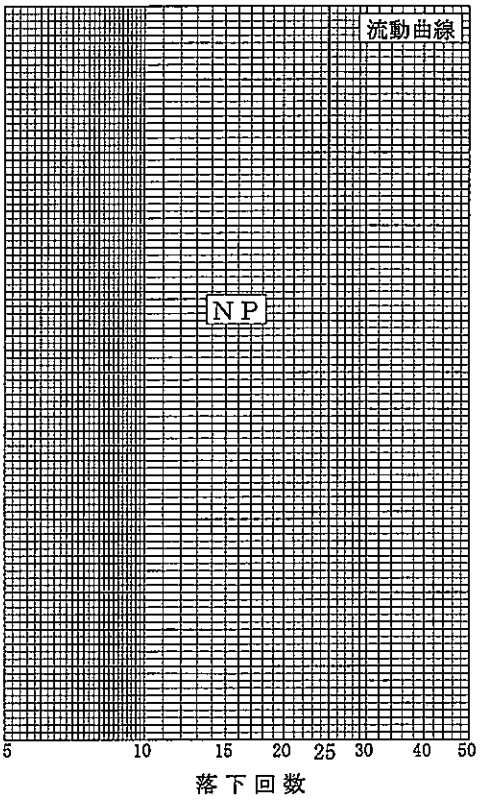

試料番号（深さ）			
液性限界試験			
落下回数			
含水比 容器 No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
落下回数			
含水比 容器 No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
塑性限界試験			
含水比 容器 No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
液性限界 w_L %	塑性限界 w_P %	塑性指数 I_P	

含水比 w (%)

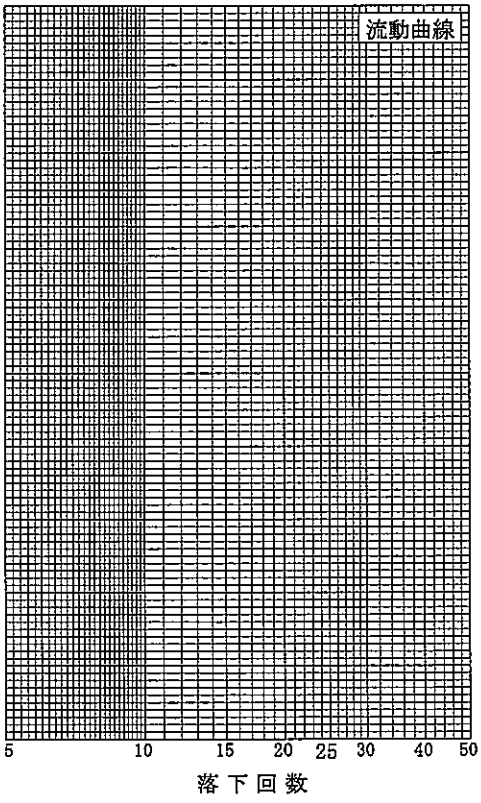

特記事項


JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（締固め特性）	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 20日

試料番号　（深さ）真砂土（風化花崗岩）　　試 験 者　諸江 隆宏

試験方法	A－b	土質名称	真砂土（風化花崗岩）		
試料の準備方法	乾燥法，~~湿潤法~~	ランマー質量 kg	2.5	土粒子の密度 ρ_s g/cm³	2.764
試料の使用方法	~~繰返し法~~，非繰返し法	落下高さ cm	30	試料調製前の最大粒径 mm	19.0
含水比 試料分取後 w_0 %		突固め回数 回/層	25	モールド 内径 cm	10
含水比 乾燥処理後 w_1 %	2.2	突固め層数 層	3	モールド 高さ[1] cm	12.73

測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 w %	11.0	11.9	12.8	13.6	14.6	15.6	16.2	
乾燥密度 ρ_d g/cm³	1.847	1.860	1.875	1.886	1.875	1.849	1.830	

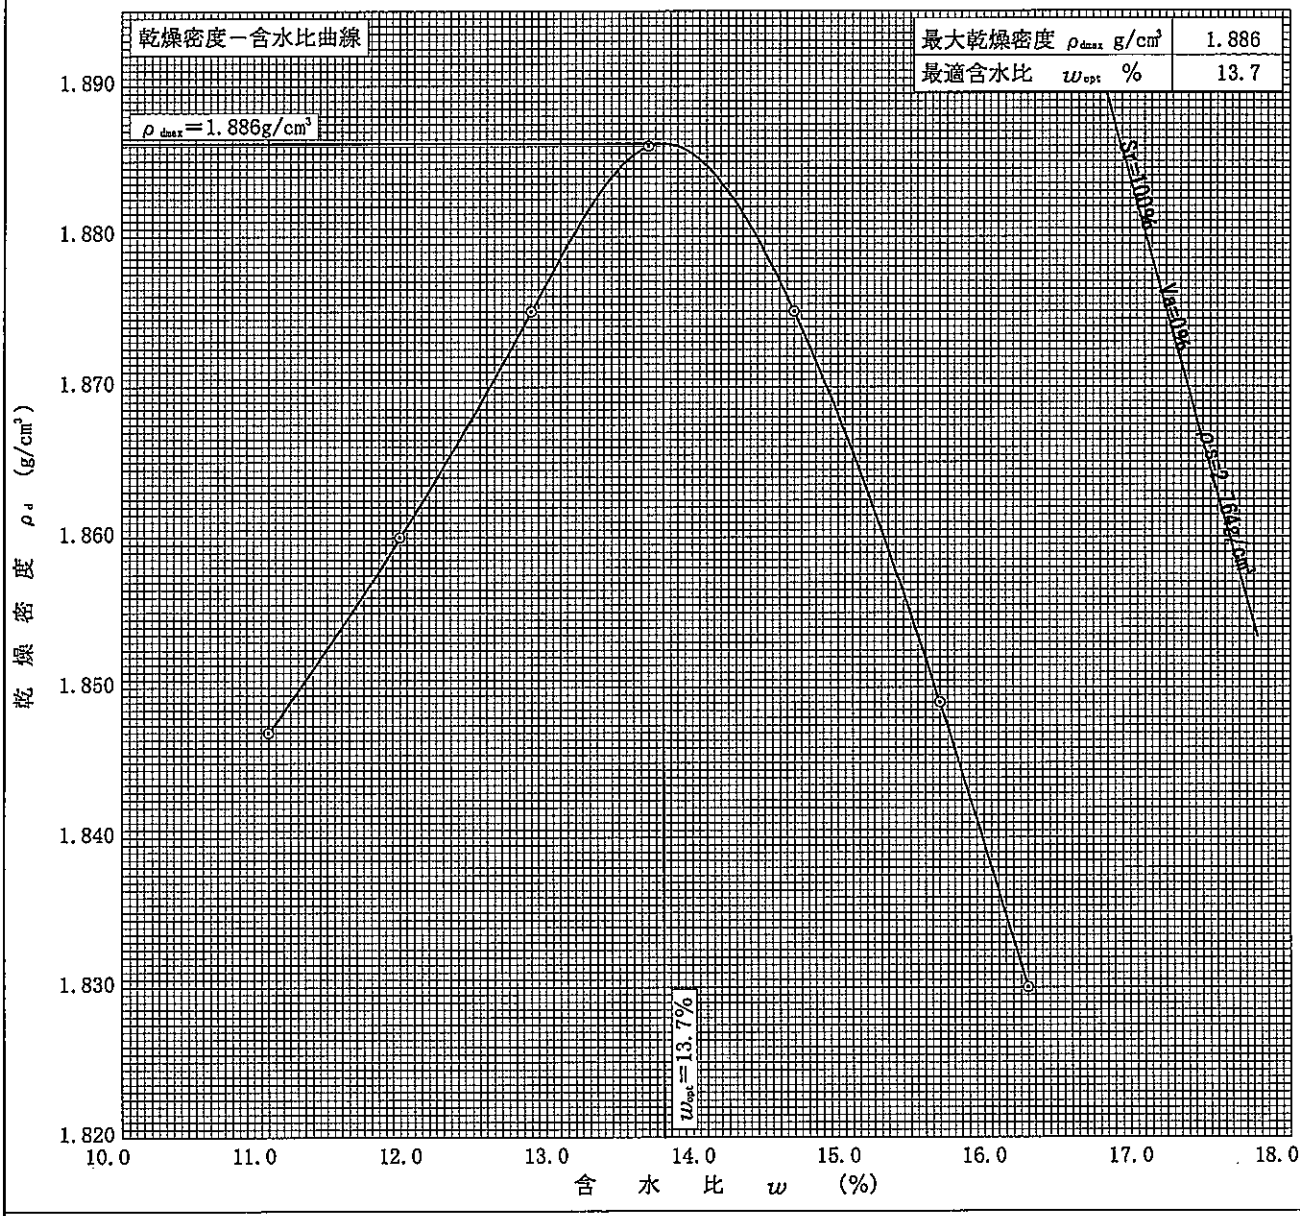

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$\rho_{dsat}=\frac{\rho_w}{\rho_w/\rho_s+w/100}$$

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（測定）	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 20日

試料番号　（深さ）真砂土（風化花崗岩）　　試 験 者　諸江 隆宏

試験方法	A－b	土質名称	真砂土（風化花崗岩）			
試料の準備方法	乾燥法，~~湿潤法~~	ランマー質量 kg	2.5	モールド	内径 cm	10
試料の使用方法	~~繰返し法~~，非繰返し法	落下高さ cm	30		高さ[1] cm	12.73
含水比 試料分取後 w_0 %		突固め回数 回/層	25		容量 V cm³	1000
含水比 乾燥処理後 w_1 %	2.2	突固め層数 層	3		質量 m_1[2] g	2246

測定 No.		1	2	3	4
(試料+モールド) 質量 m_2[2] g		4296	4327	4361	4388
湿潤密度 ρ_t g/cm³		2.050	2.081	2.115	2.142
平均含水比 w %		11.0	11.9	12.8	13.6
乾燥密度 ρ_d g/cm³		1.847	1.860	1.875	1.886
含水比	容器 No.				
	m_a g	2044	2078	2112	2138
	m_b g	1841	1857	1872	1882
	m_c g				
	w %	11.0	11.9	12.8	13.6
含水比	容器 No.				
	m_a g				
	m_b g				
	m_c g				
	w %				

測定 No.		5	6	7	8
(試料+モールド) 質量 m_2[2] g		4395	4383	4372	
湿潤密度 ρ_t g/cm³		2.149	2.137	2.126	
平均含水比 w %		14.6	15.6	16.2	
乾燥密度 ρ_d g/cm³		1.875	1.849	1.830	
含水比	容器 No.				
	m_a g	2145	2133	2115	
	m_b g	1871	1845	1820	
	m_c g				
	w %	14.6	15.6	16.2	
含水比	容器 No.				
	m_a g				
	m_b g				
	m_c g				
	w %				

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
2) モールドの質量は底板を含む。

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w/100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 （室内試験結果）	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 5日

試料番号（深さ） 6369　　試 験 者　諸江 隆宏


試験方法	締固めた土, ~~乱さない土~~	ランマー質量 kg		4.5	土質名称	真砂土（風化花崗岩）
突固め方法	設計CBR	落下高さ cm		45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法, ~~空気乾燥法~~	突固め回数 回/層		67	自然含水比 w_n %	6.3
試験条件	水浸, ~~非水浸~~	突固め層数 層		3	最適含水比 w_{opt} %	13.7
養生条件	日空気中	モールド	内径 cm	15	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm³	1.886
	4 日水浸		高さ[1] cm	12.5		

供試体 No.			1	2	3
吸水膨張試験	前	含水比 w_1 %	6.3	6.3	6.3
		乾燥密度 ρ_d g/cm³	1.929	1.905	1.925
	後	膨張比 r_e %	0.280	0.320	0.352
		平均含水比 w' %	12.8	13.2	12.8
		乾燥密度 ρ'_d g/cm³	1.924	1.899	1.918
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		12.4	12.8	12.4
	貫入量2.5mmにおけるCBR%		38.0	29.9	34.2
	貫入量5.0mmにおけるCBR%		44.4	35.6	39.6
	C B R %		44.4	35.6	39.6

平均CBR %
39.9

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

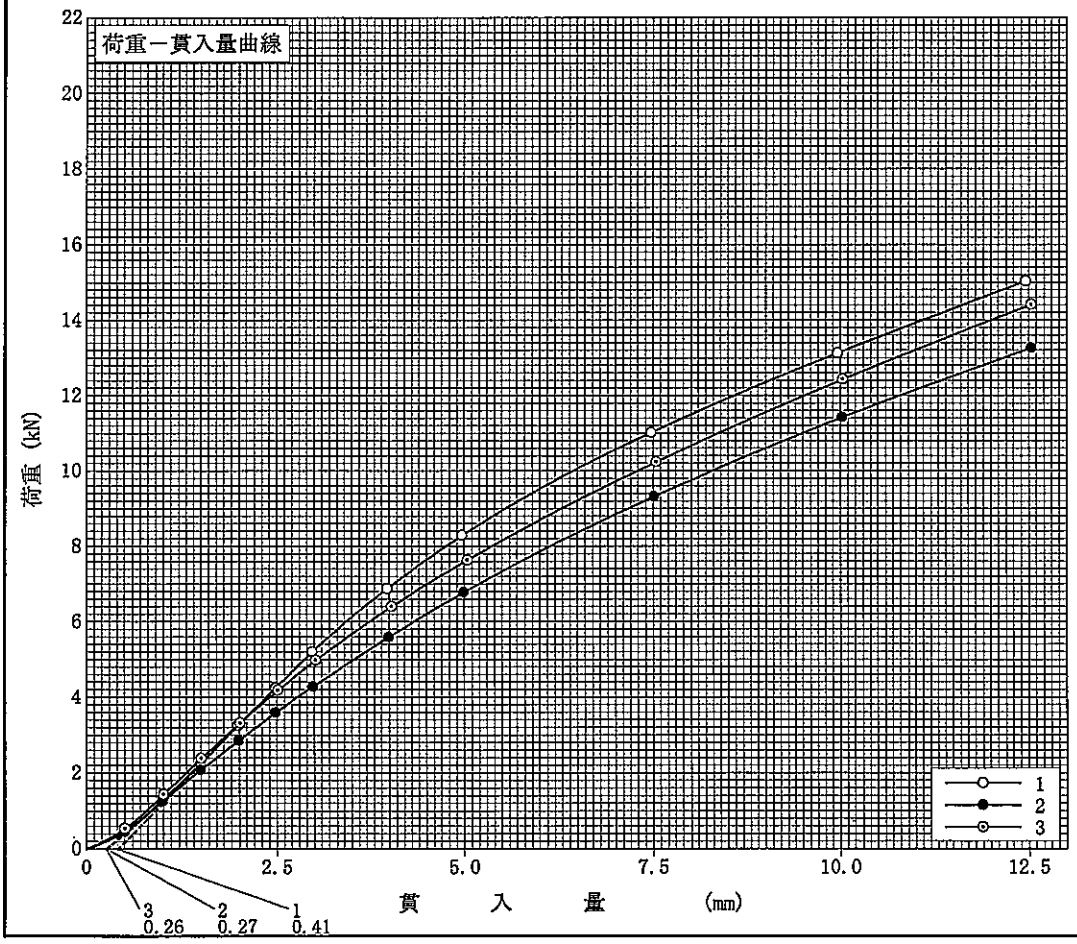

[1MN/m²≒10.2kgf/cm²]

[1kN≒102kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
標準荷重強さ	供試体 No.1	5.09	8.84
	供試体 No.2	4.00	7.09
	供試体 No.3	4.58	7.89
~~標準荷重強さ~~ MN/m²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 （初期状態，吸水膨張試験）	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 1日

試料番号（深さ）　6369　　試 験 者　諸江 隆宏

試験方法		締固めた土，~~乱さない土~~	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	真砂土（風化花崗岩）	
突固め方法		設計CBR	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	6.3	
試料準備	準備方法	非乾燥法，~~空気乾燥法~~	突固め回数 回/層	67	最適含水比 w_{opt} %	13.7	
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm³	1.886	
	試料調製後含水比 w_0 %		モールド 内径 cm	15	荷重板質量 kg	5	
			モールド 高さ[1] cm	12.5	モールド容量 V cm³	2209	

供試体 No.			1		2		3		
含水比	容器 No.								
	m_a	g	5867		5867		5867		
	m_b	g	5590		5590		5590		
	m_c	g	1179		1179		1179		
	w_1	%	6.3		6.3		6.3		
	平均値 w_1	%	6.3		6.3		6.3		
密度	（試料＋モールド）質量 m_2[2]	g	11572		11506		11542		
	モールド質量 m_1[2]	g	7043		7033		7022		
	湿潤密度 ρ_t	g/cm³	2.050		2.025		2.046		
	乾燥密度 ρ_d	g/cm³	1.929		1.905		1.925		
吸水膨張試験	水浸時間 h	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	
	0		0	0.000	0	0.000	0	0.000	
	1								
	2								
	4								
	8								
	24								
	48								
	72								
	96		35	0.350	40	0.400	44	0.440	
	（試料＋モールド）質量 m_3[2]	g	11849		11798		11817		
	膨張比 r_s	%	0.280		0.320		0.352		
	湿潤密度 ρ_t'	g/cm³	2.170		2.150		2.163		
	乾燥密度 ρ_d'	g/cm³	1.924		1.899		1.918		
	平均含水比 w'	%	12.8		13.2		12.8		

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_s = \frac{\text{供試体の膨張量(mm)}}{\text{供試体の最初の高さ(125mm)}} \times 100$$

$$\rho_t' = \frac{m_3 - m_1}{V\,(1 + r_s/100)}$$

$$\rho_d' = \frac{\rho_d}{1 + r_s/100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho_t'}{\rho_d'} - 1\right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験（貫入試験）	建設技第 6369 号

調査件名　自家用　　試験年月日　平成 30年 2月 5日

試料番号（深さ）　6369　　試 験 者　諸江 隆宏

試験条件	水浸，~~非水浸~~	貫入速さ mm/min	1	荷重板質量 kg	5
養生条件	日空気中	荷重計No.	9	貫入ピストンの断面積 cm²	19.63
	4 日水浸	容量 kN	200	較正係数 ~~MN/m²/目盛~~ kN/目盛	1

供試体No.	1	供試体No.	2	供試体No.	3
貫入量 mm	~~荷重強さ~~，荷重	貫入量 mm	~~荷重強さ~~，荷重	貫入量 mm	~~荷重強さ~~，荷重

読み		平均	荷重計の読み	~~MN/m²~~ kN	読み		平均	荷重計の読み	~~MN/m²~~ kN	読み		平均	荷重計の読み	~~MN/m²~~ kN
1	2				1	2				1	2			
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0.49	0.50	0.46	0.46	0.5	0.49	0.50	0.46	0.46	0.5	0.50	0.50	0.54	0.54
1.0	0.98	0.99	1.31	1.31	1.0	0.98	0.99	1.26	1.26	1.0	0.99	1.00	1.44	1.44
1.5	1.47	1.49	2.25	2.25	1.5	1.47	1.49	2.08	2.08	1.5	1.50	1.50	2.39	2.39
2.0	1.96	1.98	3.25	3.25	2.0	1.97	1.99	2.85	2.85	2.0	2.01	2.01	3.32	3.32
2.5	2.45	2.48	4.24	4.24	2.5	2.46	2.48	3.59	3.59	2.5	2.52	2.51	4.18	4.18
3.0	2.94	2.97	5.20	5.20	3.0	2.96	2.98	4.28	4.28	3.0	3.03	3.02	4.98	4.98
4.0	3.93	3.97	6.88	6.88	4.0	3.97	3.99	5.59	5.59	4.0	4.06	4.03	6.40	6.40
5.0	4.93	4.97	8.29	8.29	5.0	4.97	4.99	6.78	6.78	5.0	5.07	5.04	7.64	7.64
7.5	7.43	7.47	11.02	11.02	7.5	7.52	7.51	9.32	9.32	7.5	7.57	7.54	10.24	10.24
10.0	9.91	9.96	13.13	13.13	10.0	10.04	10.02	11.42	11.42	10.0	10.06	10.03	12.43	12.43
12.5	12.42	12.46	15.03	15.03	12.5	12.56	12.53	13.26	13.26	12.5	12.55	12.53	14.41	14.41

貫入試験後の含水比	容器No.			貫入試験後の含水比	容器No.			貫入試験後の含水比	容器No.		
	m_a g	4773			m_a g	4726			m_a g	4762	
	m_b g	4245			m_b g	4188			m_b g	4237	
	m_c g				m_c g				m_c g		
	w_2 %	12.4			w_2 %	12.8			w_2 %	12.4	
	平均値 w_2 %	12.4			平均値 w_2 %	12.8			平均値 w_2 %	12.4	

特記事項

[1MN/m²≒10.2kgf/cm²]
[1kN≒102kgf]

建 設 技　第 2176 号
平成２６年３月３１日

建設材料等試験依頼者　各位

佐賀県県土づくり本部
建設・技術課長

佐賀県 建設技術 課長印

建設材料試験成績書の取扱いについて

標記記載項目のうち、下記の事項については、原則未記載となります。

記

・ 自家用（工事現場ではない箇所）の場合、施工場所
・ 土の一軸圧縮試験の鋭敏比

なお、記載している試験日については、当該試験実施の最終日を記載しています。

（問い合わせ先）
試験研修センター
TEL　0952-30-6865

受付番号 6369

土質(土の突き固め・透水・設計CBR（路床）試験依頼明細書

☑土の突き固め試験　□ 透水試験　□ 設計CBR試験（路床）　（注）該当する試験区分の□に枡枠の「レ」を入力

路線及び工事名	自家用
施工場所	
工事施工者名	
産地名	神埼市脊振町鹿路字猪ノ木谷1069番4ホカ3筆
試料の種類	真砂土（風化花崗岩）
試験の目的	品質管理

試験名及び件数

土の締め固め試験			設計CBR試験（路床）		
必須	塑性限界試験	1 件	必須	塑性限界	件
	液性限界試験	1 件		液性限界	件
	土の含水比試験	1 件		試験材料の種類によりⅠかⅡのどちらかを選択してください	
	土粒子の密度試験	1 件		土の粒度試験 Ⅰふるい分け試験	件
	試験材料の種類によりⅠかⅡのどちらかを選択してください			土の粒度試験 Ⅱ沈降試験	件
	土の粒度試験 Ⅰふるい分け試験	件		設計CBR	件
	土の粒度試験 Ⅱ沈降試験	1 件			件
	突固め試験	1 件			件
関連試験	上記以外で試験を必要とする項目を下記より選択をして下さい				件
	透水試験	件			件
	修正CBR試験	件			件
	設計CBR試験	1 件			件

工事監督者	勤務先名	
	所在地	
	職・氏名	(TEL　－　－　)

依頼日　平成 30 年 1 月 31 日

依頼者住所　佐賀県神埼市脊振町鹿路1060番地

商号又は名称　株式会社 五大

氏名　代表取締役 納富秀已　(TEL 0952 － 51 －9017)

依頼担当者	会社名	氏名
	(株) 五大	納富秀已 (TEL 090 －3192 － 0078)

摘要

(成績書は ☑電話　□郵送)